

Bieruń, dnia 5.12.2013 r.

Nasz znak: ZP.271.64.7.2013

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego – „Utrzymanie czystości w gminie Bieruń: Zadanie 1 Rejon Bierunia Starego, Zadanie 2 - Rejon Bierunia Nowego” Numer sprawy: ZP.271.64.2013.

Informuję, że do treści SIWZ złożono zapytania. Treść zapytań zawiera załącznik nr 1 do pisma. Poniżej podano treść odpowiedzi Zamawiającego.

Ad. 1) - w zakresie bieżącego utrzymania kąpieliska Łysina:

W pkt.II.1 lit. I SIWZ (str. 5), Zamawiający określił:

„Rejon kąpieliska Łysina, obejmujące swym zakresem:

- **Bieżące oczyszczanie kąpieliska Łysina, w okresie od 1 czerwca do 30 września 2014r. w zakresie zbierania większych odpadów (tj. większych niż niedopałki papierosów) oraz stłuczki szklanej z trawy, piasku, obiektów rekreacyjnych, chodników, ustawienie przewróconych koszy na powierzchni sprzątaną ok. 11 ha: do 50 m od wody wzdłuż całego wybrzeża oraz 200 m strzeżonej plaży a następnie utrzymanie powyższych standardów czystości w godzinach od 7.00 do 16.00; ponadto ustawienie:**

- a) 20 szt. koszy workowych 120 l (dostarczy Wykonawca)
- b) 10 szt. koszy ulicznych (dostarczy Zamawiający)
- c) 4 szt. kontenerów 1100 l (dostarczy Zamawiający)

Opróżnianie koszy i kontenerów rozliczane będzie ryczałtowo za 1 miesiąc.”

Zamawiający nie określił liczby pracowników przewidzianych do utrzymania kąpieliska Łysina pozostawiając to w gestii wykonawcy. W zakresie obsługi kąpieliska zamawiający w pkt.II.1 lit. I SIWZ określił m.in. „**wyjazdy interwencyjne – drobną pracą porządkową (2 ludzi do 1 godziny, samochód) powodującą usunięcie wszelkich zanieczyszczeń (o objętości do 1 m³) na zgłoszenie Straży Miejskiej lub inspektora Wydziału Gospodarki Komunalnej.**”

Zamawiający określił w pkt.II.1 lit. I SIWZ utrzymanie standardów czystości w godzinach od 7.00 do 16.00 w związku z powyższym wszelkie prace porządkowe należy zakończyć do godziny 7.00.

W związku z powyższym zamawiający nie uznał konieczności zmiany SIWZ.

Ad. 2) - w zakresie bieżącego oczyszczania:

Zamawiający nie wskazał w SIWZ, że bieżące oczyszczanie nie obejmuje oczyszczania pozimowego. W związku z powyższym przedmiot zamówienia nie obejmuje oczyszczania pozimowego.

W związku z powyższym zamawiający nie uznał konieczności zmiany SIWZ.

Ad. 3) - w zakresie bieżącego sprzątania przystanków komunikacji miejskiej:

Zamawiający określił w pkt.II.1 lit. g SIWZ dla zadania nr 1 – Rejon Bierunia Starego.

„Oczyszczanie wiat przystankowych, pomnika i fontanny (22 szt./miesiąc): Bieżące oczyszczanie 22 wiat przystankowych, pomnika i fontanny z plakatów i innych zanieczyszczeń, jednokrotne w miesiącu umycie pod ciśnieniem czyszczącym środkiem chemicznym. W obrębie wiat wypolerowanie szyb, wyczyszczenie tabliczek rozkładowych i ławek oraz oczyszczenie chodnika,

trawnika i ulicy na całej długości zatoki. W razie konieczności wykonanie oprysku chemicznego i usunięcie suchych przerosłów, wykonanie koszenia wokół przystanku.”

Zakres bieżącego oczyszczania został określony przez Zamawiającego w pkt.II.1 lit. a) SIWZ dla zadania nr 1 – Rejon Bierunia Starego.

Zamawiający określił w pkt.II.1 lit. g) SIWZ dla zadania nr 2 – Rejon Bierunia Nowego.

„Oczyszczanie wiat przystankowych, pomnika i fontanny (27 szt./miesiąc): Bieżące oczyszczanie 25 wiat przystankowych, pomnika i fontanny z plakatów i innych zanieczyszczeń, jednokrotne w miesiącu umycie pod ciśnieniem czyszczącym środkiem chemicznym. W obrębie wiat wypolerowanie szyb, wyczyszczenie tabliczek rozkładowych i ławek oraz oczyszczenie chodnika, trawnika i ulicy na całej długości zatoki. W razie konieczności wykonanie oprysku chemicznego i usunięcie suchych przerosłów, wykonanie koszenia wokół przystanku.”

Zakres bieżącego oczyszczania został określony przez Zamawiającego w pkt.II.1 lit. a) SIWZ dla zadania nr 2 – Rejon Bierunia Nowego.

W związku z powyższym zamawiający nie uznał konieczności zmiany SIWZ.

Ad. 4) - w zakresie kar umownych:

W załącznikach do SIWZ (wzory umów) Zamawiający przewidział wskazanie osób uprawnionych do nadzorowania umowy oraz inne podmioty (Straż Miejska – Opis przedmiotu zamówienia).

Nienależyte wykonanie umowy oznacza jej realizację niezgodnie z zapisami.

W związku z powyższym zamawiający nie uznał konieczności zmiany SIWZ.

Ad.5) - w zakresie mechanicznego zmiatania ulic:

W pkt IV.3) SIWZ Zamawiający określił, iż w ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

„Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:

Dysponują co najmniej:

Dla zadania nr 1:

a) 1 zmiatarką mechaniczną przystosowaną do zbierania zanieczyszczeń z ulic, placów i dróg o utwardzonej nawierzchni oraz ich wywozu na wysypisko, wyposażoną minimum w system recyrkulacji powietrza transportującego zmiotki, zraszacz powierzchni czyszczonej, szczotkę walcową i szczotkę talerzową z prawej strony z regulacją pochyleń oraz docisku do podłoża i do krawężnika.

Dla zadania nr 2:

a) 1 zmiatarką mechaniczną przystosowaną do zbierania zanieczyszczeń z ulic, placów i dróg o utwardzonej nawierzchni oraz ich wywozu na wysypisko, wyposażoną minimum w system recyrkulacji powietrza transportującego zmiotki, zraszacz powierzchni czyszczonej, szczotkę walcową i szczotkę talerzową z prawej strony z regulacją pochyleń oraz docisku do podłoża i do krawężnika.

Ocena spełnienia warunku w każdym z zadań będzie dokonana wg zasady: spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonego przez wykonawcę:

- oświadczenia (zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy pzp);

- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Z uwagi na realizację zadania nr 1 i zadania nr 2 w tym samym okresie, Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tego samego potencjału technicznego dla zadania 1 i 2, w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 i zadanie nr 2.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ocena nastąpi łącznie.

W związku z powyższym zamawiający nie uznał konieczności zmiany SIWZ.

Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. BERNARD PUSTELNIK

zwl. 1 do pismu
ZP. 271.64.7.2013


Dotyczy: ZP.271.64.2013. Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania p.n.: Utrzymanie czystości w Gminie Bieruń, zadanie 1 Rejon Bierunia Starego, Zadanie 2 Rejon Bierunia Nowego.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

- 1) - bieżące utrzymanie kąpieliska Łysina – w zakres tego zadania wchodzi między innymi zbieranie większych odpadów (większych niż niedopałki papierosów) z terenu około 11 hektarów i 200 metrów strzeżonej plaży. Proszę o sprecyzowanie powierzchni ww. plaży, oraz wymagań co do ilości pracowników przewidzianych do utrzymania powyższego terenu. Proszę o podanie godzin wykonywania prac porządkowych w związku z koniecznością zachowania wymaganych standardów w godzinach 7⁰⁰-16⁰⁰
- 2) - bieżące oczyszczanie chodników, parkingów i placów – w związku z zapisem SIWZ obejmującym „usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów, liści i ich części, trawy, błota, ziemi, piasku, darni z asfaltu, płytek, płyt, kostki, krawężników, obrzeży oraz spoin pomiędzy nimi, proszę o sprecyzowanie czy sprzątanie powyższe obejmuje swym zakresem również po zimowe sprzątanie wskazywanych wyżej miejsc.
- 3) - w formularzach kalkulacyjnych stanowiących załącznik do SIWZ pojawiają się pozycje nie uwzględnione i nie opisane w części specyfikacji pod nazwą „Opis przedmiotu zamówienia”. Pozycje te zawierają „bieżące sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej”. Proszę o sprecyzowanie powyższego zakresu.
- 4) - w wzorach umów stanowiących załącznik do SIWZ pojawiają się drastyczne zapisy odnośnie kar umownych które zapłaci Zamawiającemu wykonawca za każdy dzień w którym umowa była niewykonywana lub nienależycie wykonywana, oraz w następnym punkcie za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w wykonywaniu usługi. W związku z powyższym proszę o sprecyzowanie co oznacza zapis nienależytego wykonania umowy w odniesieniu do realizacji prac które należy wykonywać w sposób bieżący w godzinach 6⁰⁰-16⁰⁰, oraz kto w jakich godzinach i przy czym udziale prace te będzie odbierał.
- 5) - zamiatanie mechaniczne: zgodnie z opisem w SIWZ mechanicznego zamiatania ulic w zakresie „zbierania zanieczyszczeń z ulic, placów i dróg w obrębie centrum i osiedli” oraz niewielkim zakresem cotygodniowego zamiatania (rejon 1 Bieruń Stary – 3,1 km, rejon 2 Bieruń Nowy 3,5 km) zamiatanie to może być realizowane samobieżną zamiatarką uliczo - chodnikową wyposażoną w system recyrkulacji powietrza transportującego zmiotki, zraszacz, szczotki talerzowe oraz wszelkie systemy umożliwiające bezpyłowe skuteczne i solidne zamiatanie szczególnie ścisłych centrów miast, ulic

114

i alejek, zmiatanie na przykład płyty rynku, uliczek nie przelotowych, parkingów i placów (zamiatarka HAKO CITYMASTER 300). Zastosowanie typowo miejskiej zamiatarki uzasadnione było by zarówno ze względów ekonomicznych (koszty użytkowania adekwatne do zleczanych zakresów zmiatania mechanicznego), jak i technicznych (łatwiejszy i tańszy koszt dojazdu i transportu maszyny w rejon prowadzonych prac). W związku z powyższym proszę o zajęcie stanowiska w kwestii możliwości zastosowania ww. maszyny w zmiataniu mechanicznym na terenie Gminy Bieruń. Poniżej dołączam specyfikację techniczną oraz opis maszyny.

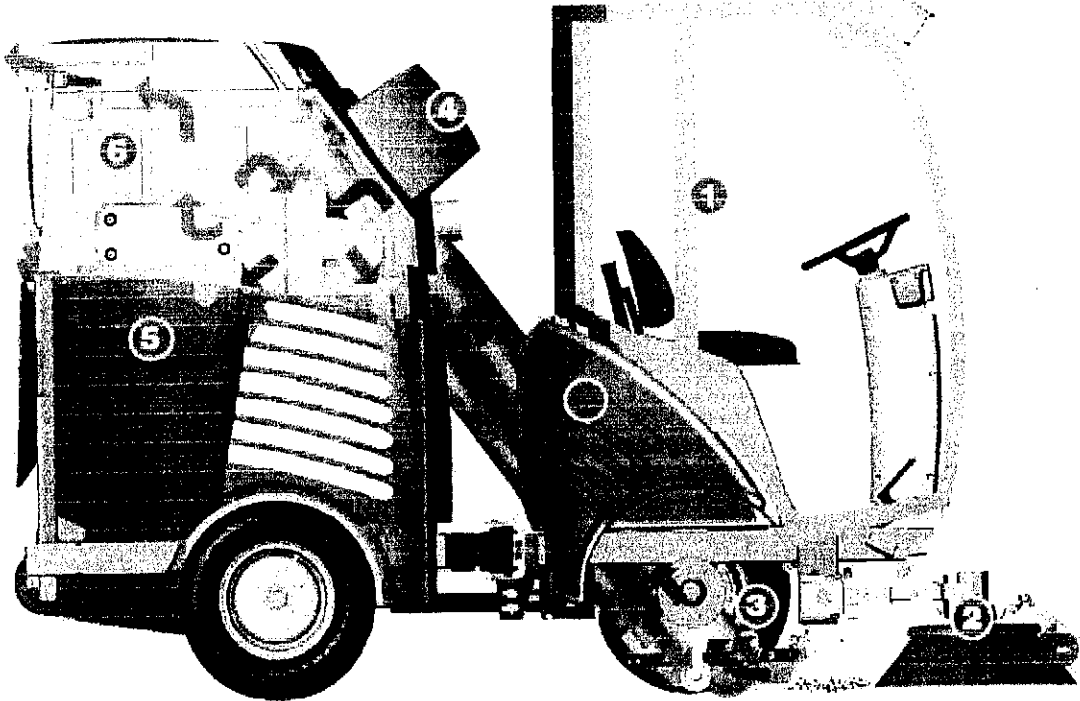

RECYRKULACJA POWIETRZA TRANSPORTUJĄCEGO ZMIOTKI I „TUBOODRZUTOWY” STRUMIEŃ SSĄCY UMOŻLIWIA DYSZY SSĄCEJ USUWANIE NAWET NAJGORSZEGO BRUDU. ODPORNA NA ZUŻYCIE DMUCHAWA (4) PRZENOSI ZEBRANE ŚMIECI DO POJEMNIKA (5) A POWIETRZE ODLOTOWE JEST ODPYLANE W SUCHYM FILTRZE (6) PRZED PONOWNYM WYKORZYSTANIEM W DYSZY SSĄCEJ (3). NOWO OPRACOWANY SUCHY UKŁAD FILTRACYJNY CZYŚCI POWIETRZE ODLOTOWE W 99,5% CO ZAPEWNIĄ BEZPYŁOWĄ PRACĘ.



HW
PQ

214

Hako-Citymaster 300

Dane techniczne.

Długość całkowita	3000 mm	Opcje
Szerokość	1100 mm	Ręczny wąż ssący
Wysokość	1980 mm	Grzanie
Szerokość zamiatania	1200 – 1600 mm	Klimatyzacja
Układ wody czystej:	150 litrów	Różne rodzaje szczotek tarczowych
Dopuszczalny ciężar:	1600 kg	
Silnik spalinowy:	3-cylindrowy, diesel 16 kW przy 2600 obr/min	
Prędkość:	maksimum 16 km/godz.	
Opony:	4 opony niskociśnieniowe 23 x 8.5-12	
Dodatkowo: Sterowana kierownica dysza ssąca zawieszona pomiędzy kołami przednimi, układ recyrkulacji powietrza zwiększa sprawność		
Hydrauliczna zmiana kubła na śmieci, hydrostatyczny napęd (dalsze dane patrz specyfikacja)		
W interesie rozwoju technicznego zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian bez uprzedzenia.		

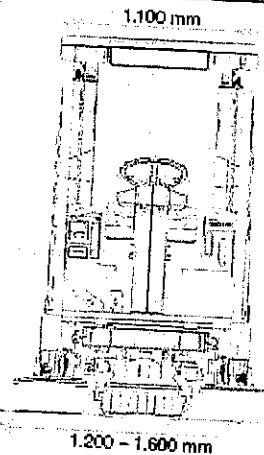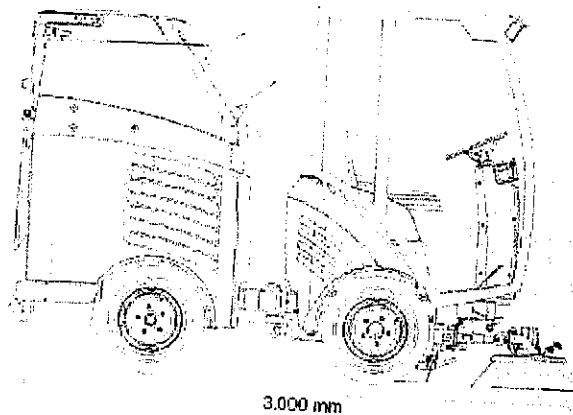

Hako jest właściwym partnerem:




Czystość i bezpieczeństwo
Maszyny Hako spełniają ostre wymagania przepisów i norm. Jakość gwarantowana przez Hako. Troszczymy się także o to co sprzedaliśmy, jak świat okrągły.



Sprzedaż, wypożyczenie, leasing. Hako daje klientowi możliwość indywidualnego doboru sposobu inwestowania, odpowiednio do jego wymagań i możliwości. Będzie radzi pomóc wam w wyborze.



Jesteśmy tam dzień i noc
Niezawodny serwis po-sprzedażny i bardzo dobra logistyka gwarantują, że maszyna będzie do dyspozycji na okrągły zegar.

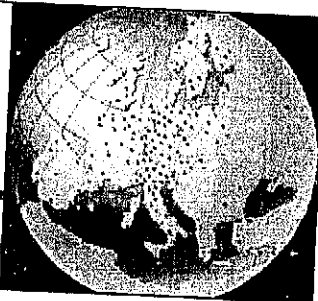

Hako nigdy nie jest daleko
Efektywna sieć sprzedaży i serwisu Hako oznacza, że Hako nigdy nie jest daleko od klienta.



Superior technology for a cleaner, more pleasant environment.

Hako-Werke GmbH & Co
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Phone ++49 4531 806-0
Telefax ++49 4531 806-338
Internet: www.hako.com
E-mail: info@hako.com



Hako-Polska Sp. z o.o.
31-352 Kraków,
ul. Tetmajera 124
Tel ++48 12 638 11 88,
Fax ++48 12 638 49 12
www.hako.pl/
biuro@hako.pl

KW
PQ

3/4


Hako

Pierwszorzędna technologia
do czyszczenia terenów zewnętrznych

Całkiem nowa!

Wszystko co tylko mogłeś
chcieć od zmiatarki:

Hako-Citymaster 300

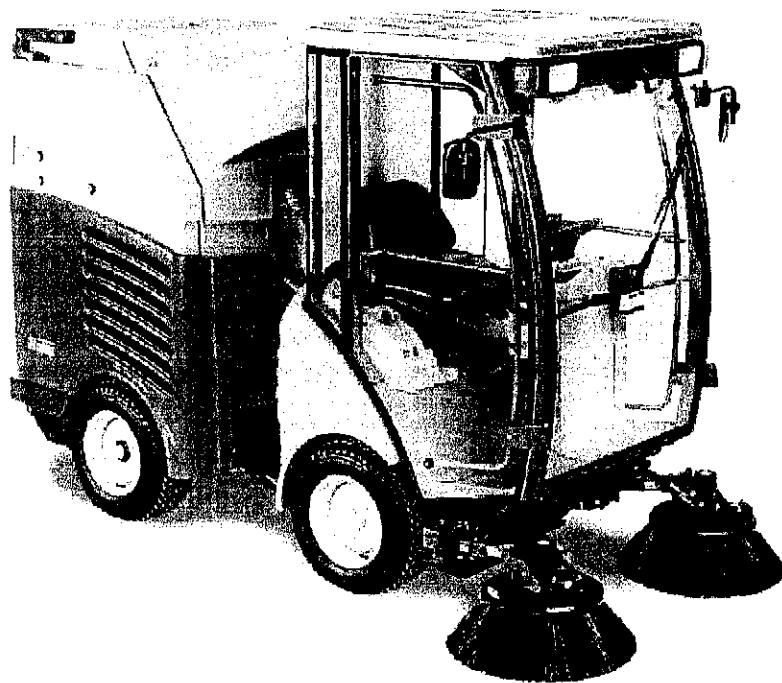

Perfekcja
od produkcji
do serwisu

HW
WQ

4/4